

5281

2/2-ходовой сервоуправляемый клапан

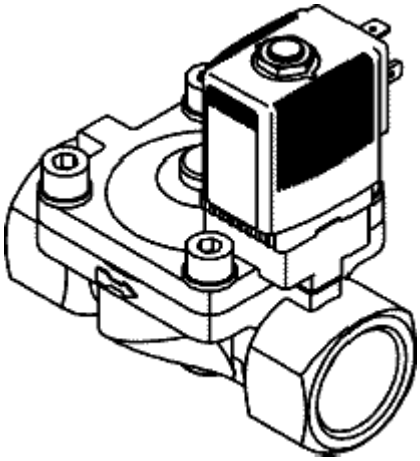

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осуществлять монтаж только при обесточенной катушке!

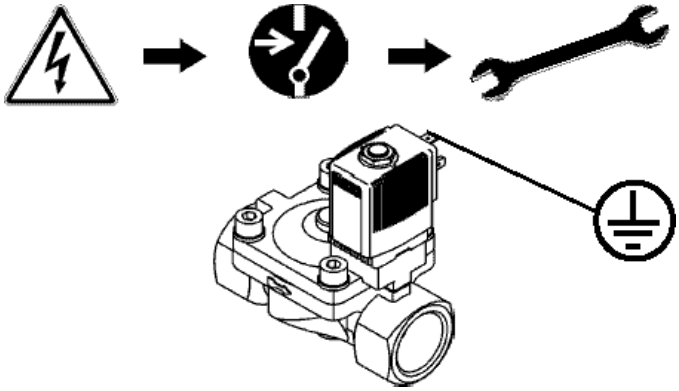

Электрическое подключение




Использование по назначению

Следуйте указаниям этой инструкции по эксплуатации, а также внимательно ознакомьтесь с условиями использования в техническом описании к клапану 5281, чтобы приобретенный Вами клапан служил Вам долго и безупречно. При несоблюдении указаний, а также при неправильном обслуживании гарантия на клапан снимается. Клапан использовать только для сред, указанных в техническом описании. Любой другой способ использования считается ***не правильным*! *Компания не несет никакой ответственности в случае неправильного использования прибора*.**

ВНИМАНИЕ!

- **При планировании использования клапана придерживайтесь общепризнанных правил по технике безопасности.**
- **Принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы избежать недопустимых действий, которые могут отрицательно повлиять на работу клапана.**
- **Не забывайте, что в системах находящихся под давлением запрещается производить монтажные работы.**
- **Следите, чтобы уплотнение кабельного разъема плотно прилегало к катушке.**
- **Заклинивший сердечник может привести к перегреву катушки (при переменном токе)!**
- **Для взрывозащищенных катушек внимательно прочитайте дополнительные данные по условиям эксплуатации клапана (см. разрешение Госгортехнадзора).**


Гидравлическое подключение

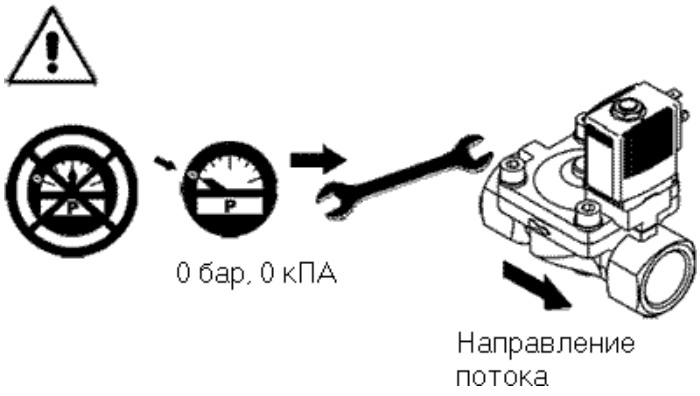

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Окружающая температура




Корпус
Латунь

Уплотнение


NBR	-10…+90C
EPDM	-30…+120C
FPM	-10…+120C

Сечение

Функция

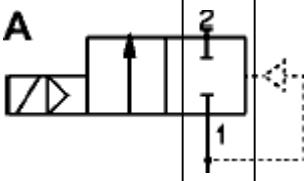

Тип

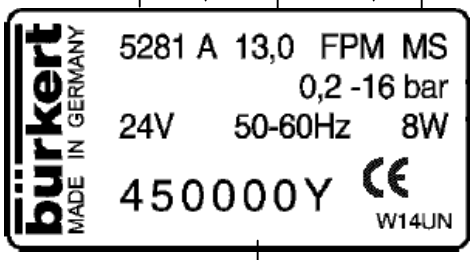

Заказной номер


Напряжение (+/-10%) – Частота – Мощность

Диапазон давления


Любое положение при монтаже



Монтаж катушки

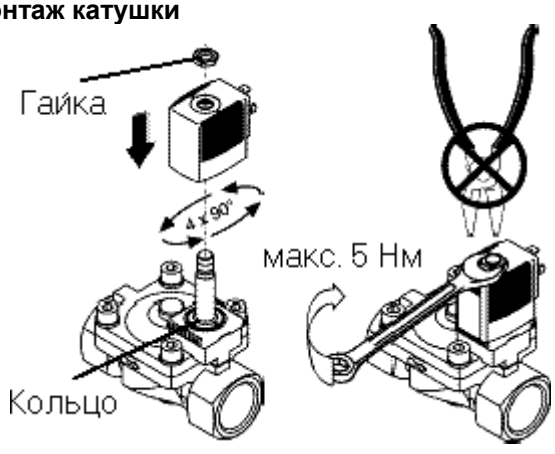


Для безупречной работы клапана устанавливайте перед клапаном грязеуловитель

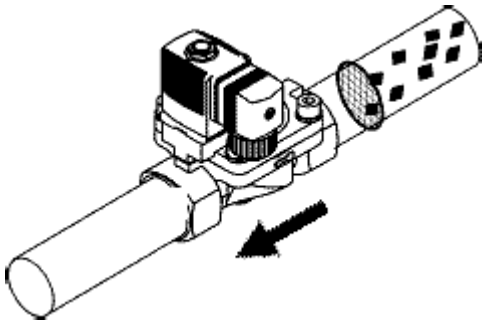


Направление потока


Перед монтажом клапана убедитесь, чтобы трубопровод был тщательно очищен

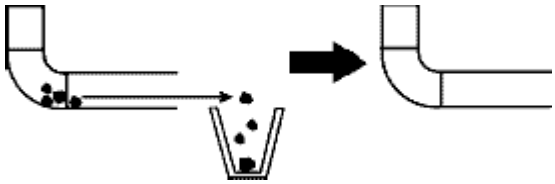


Уплотнение резьбы при помощи ФУМ-ленты

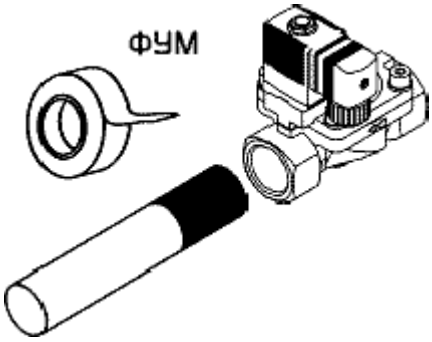

Установка в трубопровод

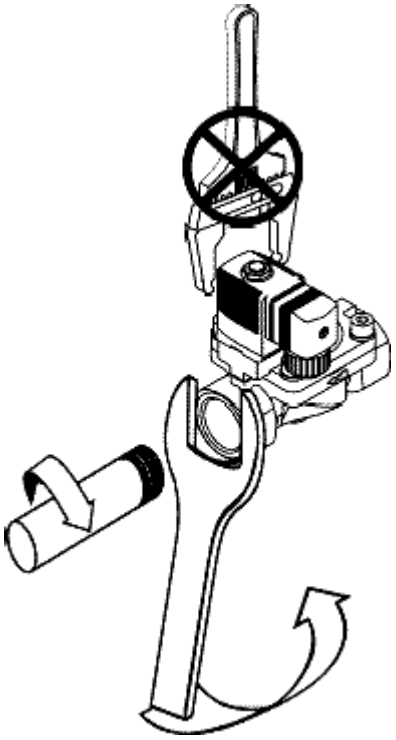


Не забудьте установить уплотнение между катушкой и кабельным разъемом

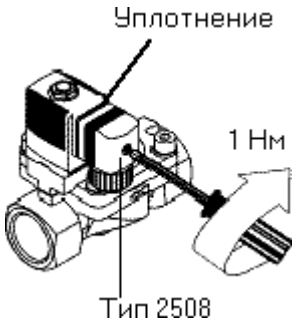

ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ


Проверить напряжение и ток!

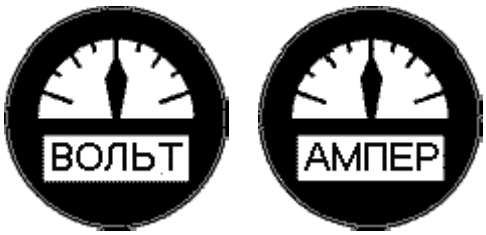


Проверить давление в трубопроводе



Убедитесь в отсутствии загрязнений в трубопроводе

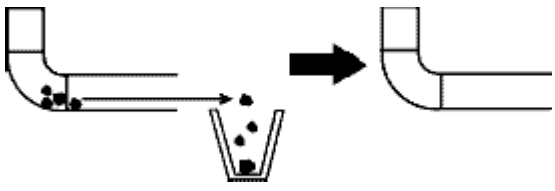

После монтажа катушки всегда проверять защитную функцию заземления

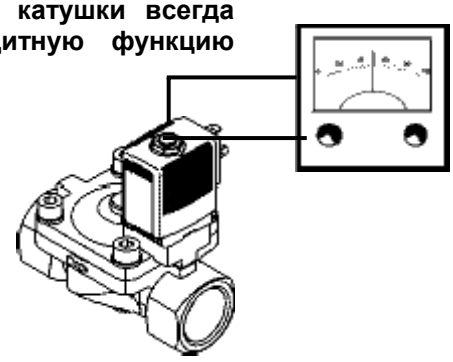


Сопротивление	Проверочное Напряжение	Проверочный Ток
Макс 0,1 Ом	12 В	1 А

Ремкомплект для катушки

Комплект быстроизнашивающихся деталей

Комплект уплотнений

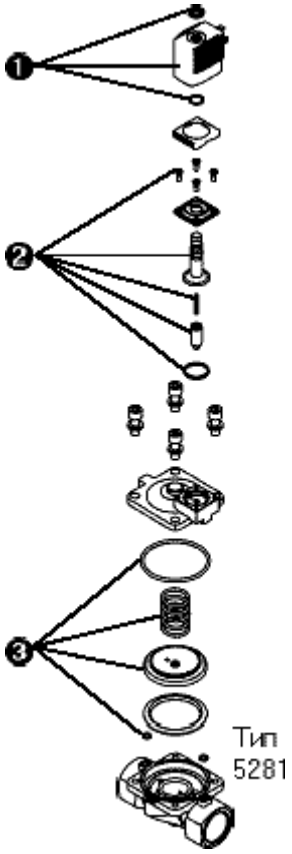

Ремкомплект для катушки

Напряжение, В	Мощность, А	Код
24/=	8	126 434
24/50-60	8	645 556
110/50-60	8	645 557
230/50-60	8	645 558

Комплект быстроизнашивающихся деталей

Сечение	Уплотнение	Код
13-65	Пербунан	645 561
	Витон	645 562
	EPDM	645 563

Комплект уплотнений

Сечение	Уплотнение	Код
13	Пербунан	624 012
	Витон	624 013
	EPDM	624 014
20	Пербунан	624 015
	Витон	624 016
	EPDM	624 017
25	Пербунан	624 018
	Витон	624 019
	EPDM	624 020
32, 40	Пербунан	624 021
	Витон	624 022
	EPDM	624 023
50	Пербунан	624 024
	Витон	624 025
	EPDM	624 026